30.0

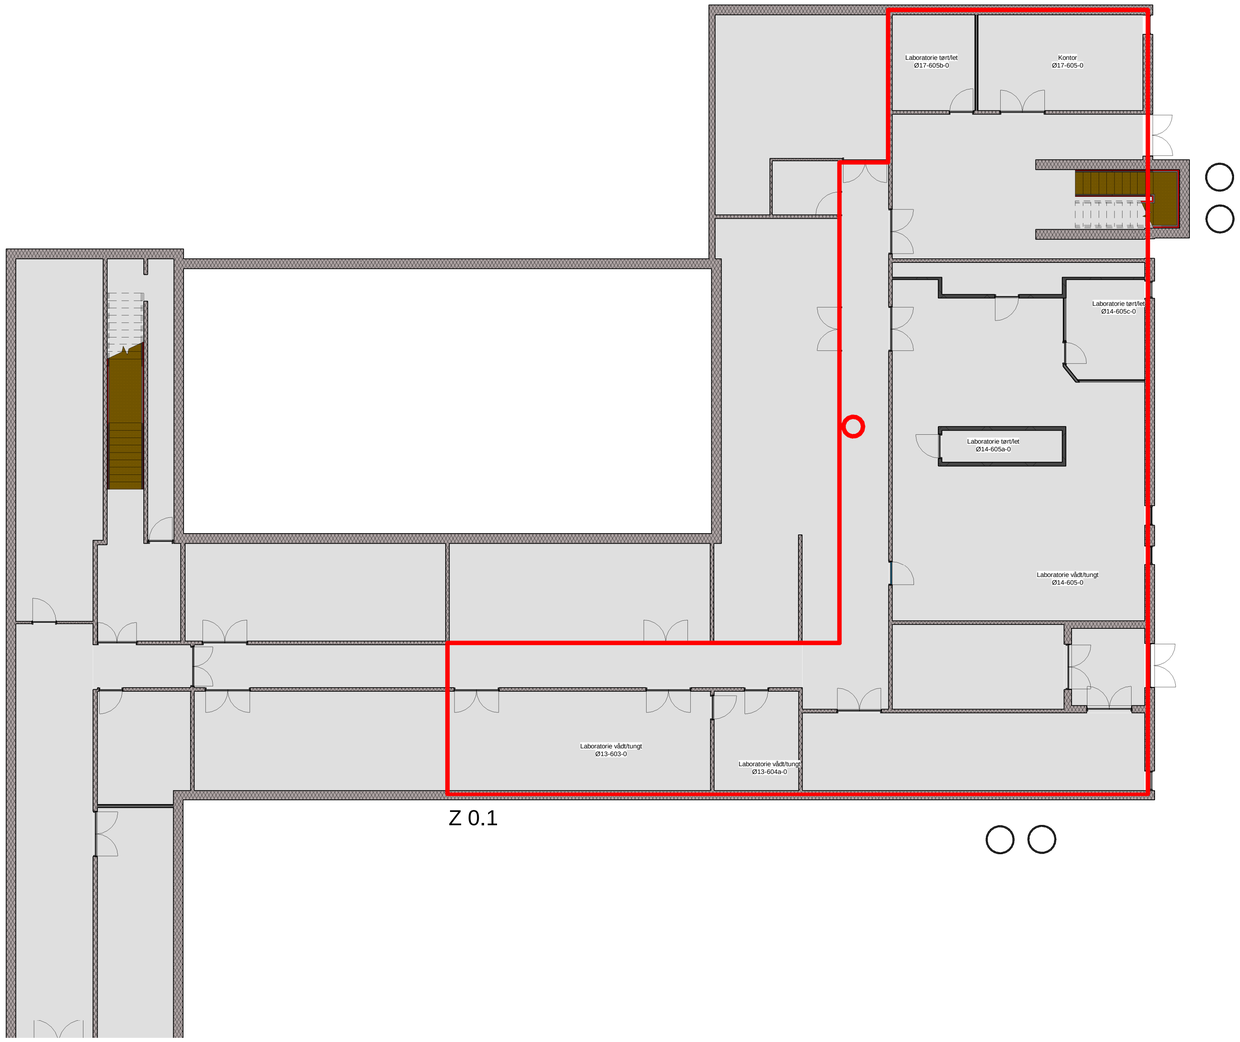
Laboratorie tørs/let
Ø17-605b-0
Kontor
Ø17-605-0
Laboratorie tørs/let
Ø14-605c-0
Laboratorie tørs/let
Ø14-605a-0
Laboratorie våd/fungt
Ø14-605-0
Laboratorie våd/fungt
Ø13-603-0
Laboratorie våd/fungt
Ø13-604a-0
Z 0.1