37.0

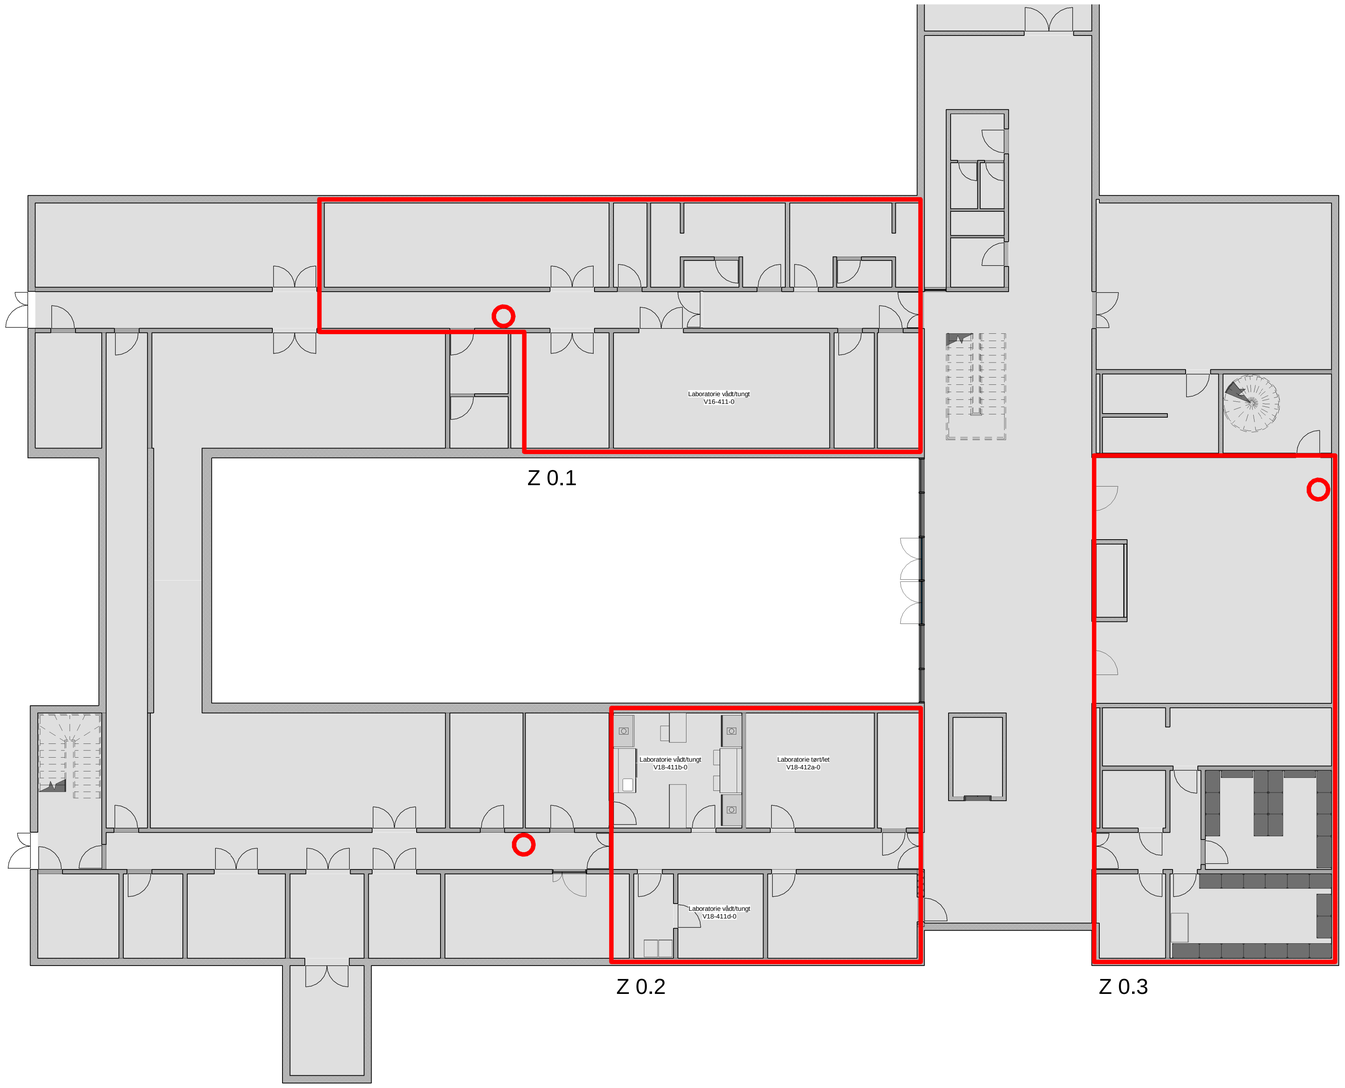
Laboratorie vådtfunga
V16-411-0
Z 0.1
Laboratorie vådtfunga
V18-411b-0
Laboratorie tørt/et
V18-412a-0
Laboratorie vådtfunga
V18-411d-0
Z 0.2
Z 0.3