


VARSLINGSTYPER PÅ SIF


På SIF er der ingen brandtekniske installationer i form af hverken automatisk varsling, sprinkling eller røgdetektering. Derfor foregår evakuering af bygningen ved hjælp af mundtligt anrøb.

Mvh, Teknisk Service, SDU.


00_KÆLDER

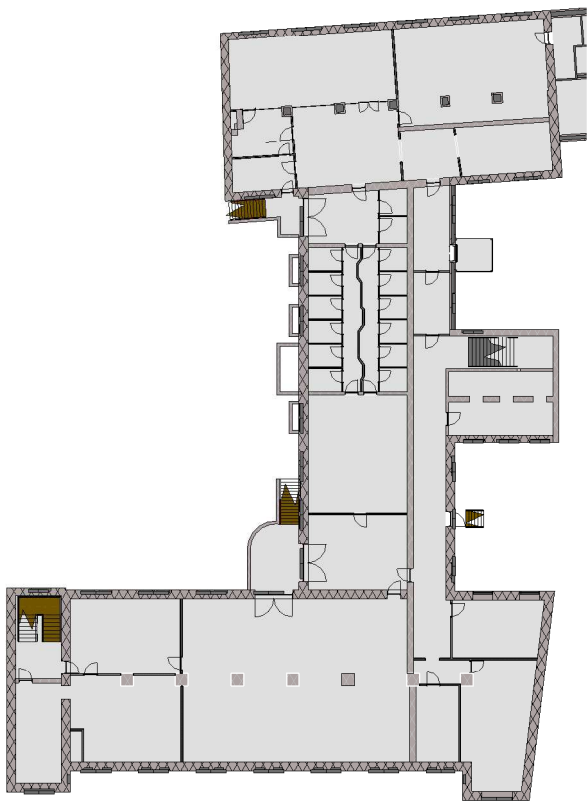


0_STUE

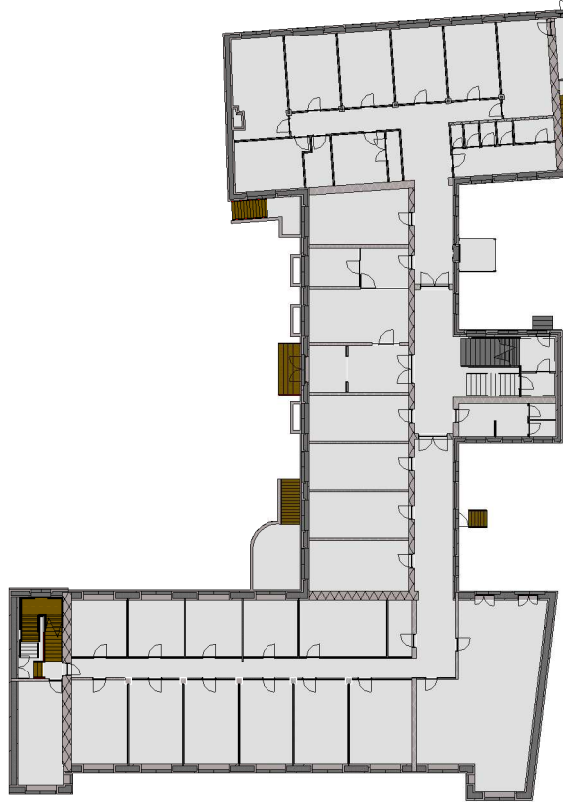


01_1.SAL

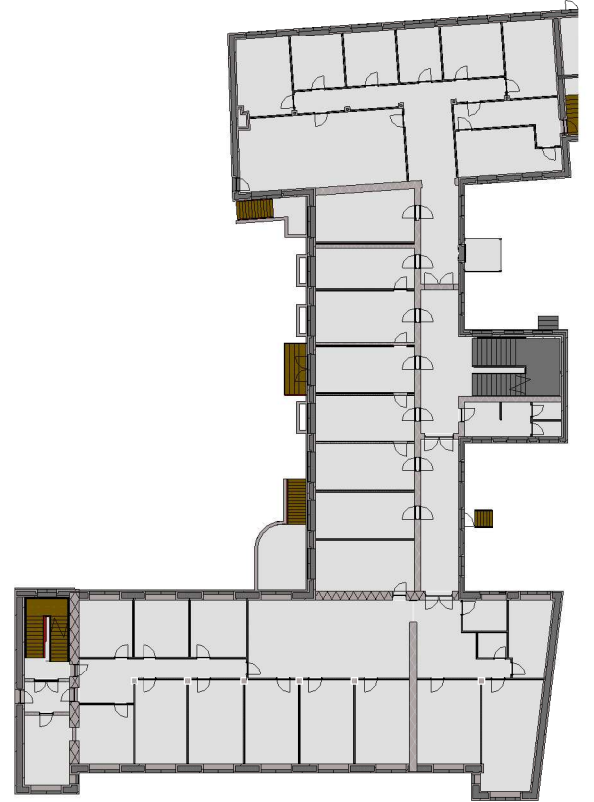

02_2.SAL

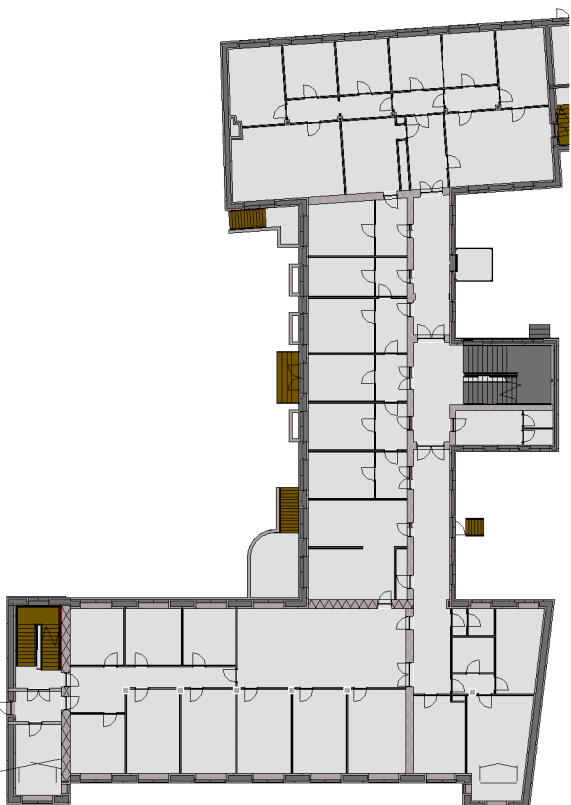

03_3.SAL

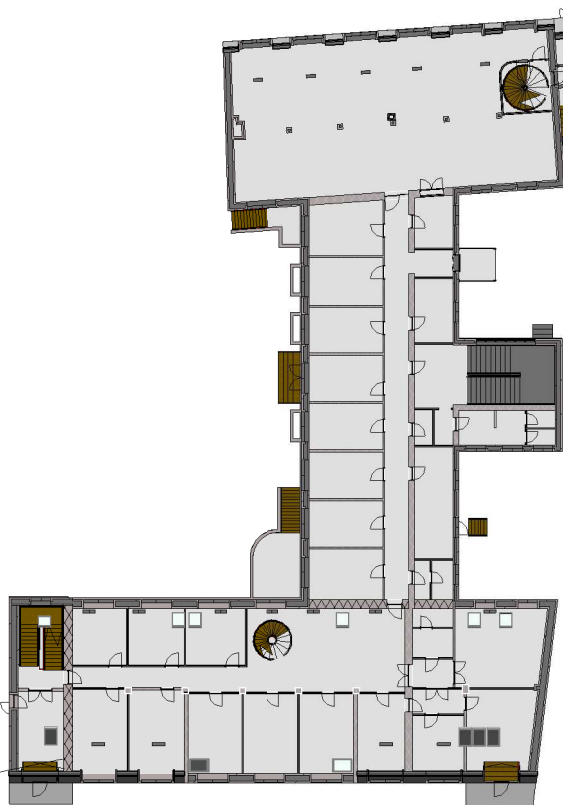

04_4.SAL

