37.2

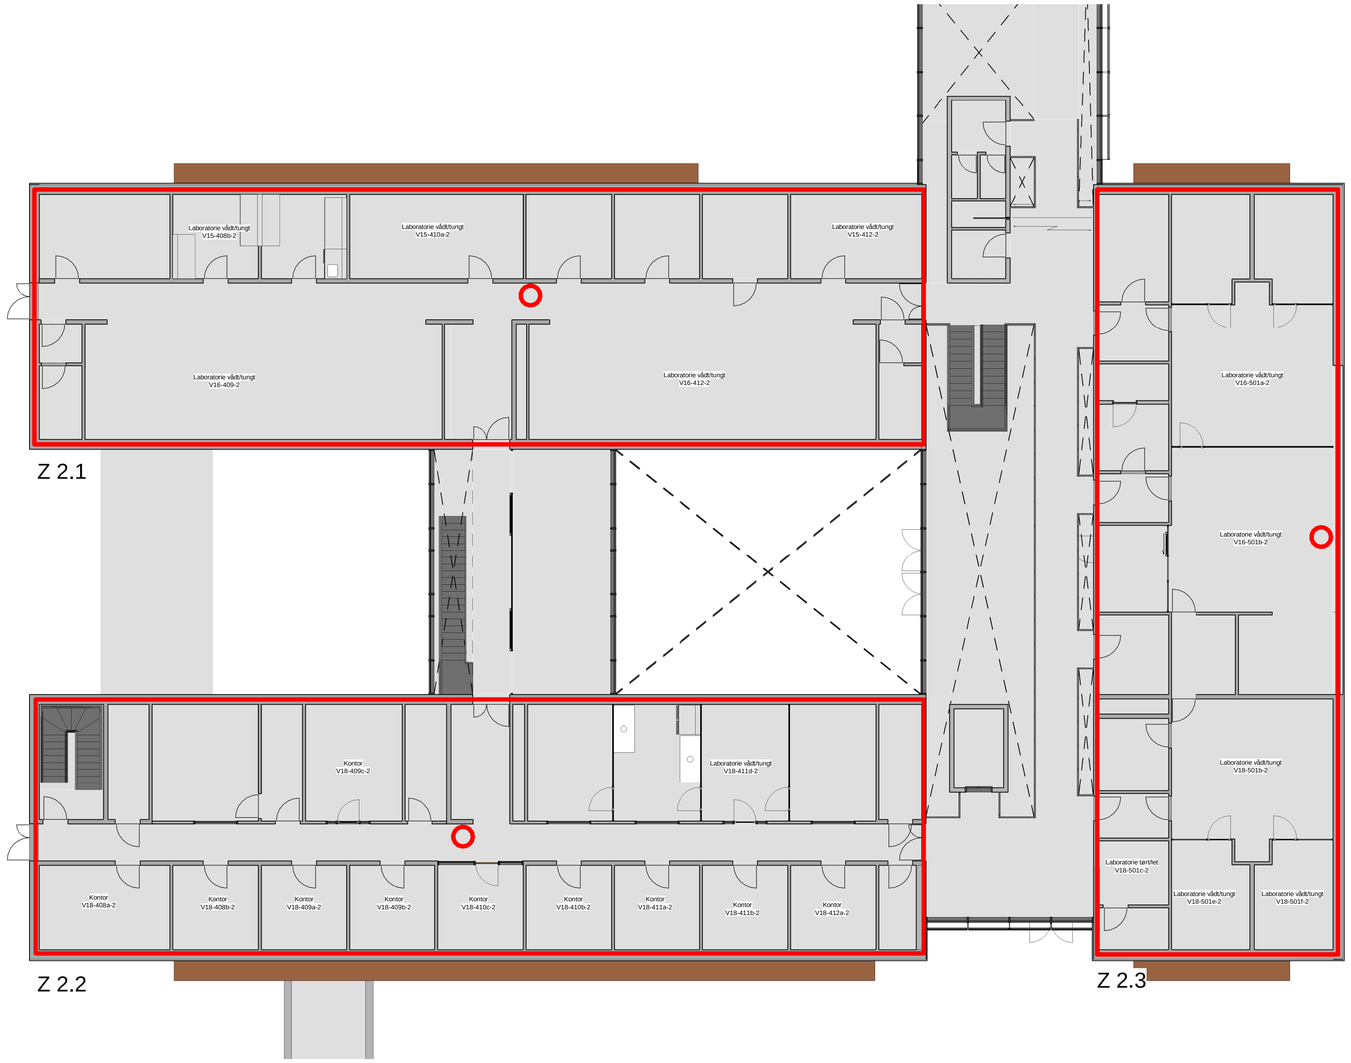
Laboratorie vådt/tungt
V15-408b-2
Laboratorie vådt/tungt
V15-410a-2
Laboratorie vådt/tungt
V15-412-2
Laboratorie vådt/tungt
V16-409-2
Laboratorie vådt/tungt
V16-412-2
Laboratorie vådt/tungt
V16-501a-2
Laboratorie vådt/tungt
V16-501b-2
Z 2.1
Kontor
V18-408c-2
Laboratorie vådt/tungt
V18-411d-2
Laboratorie vådt/tungt
V18-501b-2
Laboratorie tørt/let
V18-501c-2
Laboratorie vådt/tungt
V18-501e-2
Laboratorie vådt/tungt
V18-501f-2
Kontor
V18-408a-2
Kontor
V18-408b-2
Kontor
V18-409a-2
Kontor
V18-409b-2
Kontor
V18-410c-2
Kontor
V18-410b-2
Kontor
V18-411a-2
Kontor
V18-411b-2
Kontor
V18-412a-2
Z 2.2
Z 2.3